


Pays de Montbéliard Agglomération COMMISSION 15 du 16 septembre 2026

Rapports sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement Exercice 2025

Préambule: budgets annexes eau et assainissement

En 2025, les compétences eau et assainissement font l'objet de 2 budgets annexes distincts :

- En eau potable :
 - BA17 : 62 communes sur nouveau contrat SEPM, 10 communes sur SIE d'Abbévillers et Bretigney / SIE Abbaye des 3 rois.

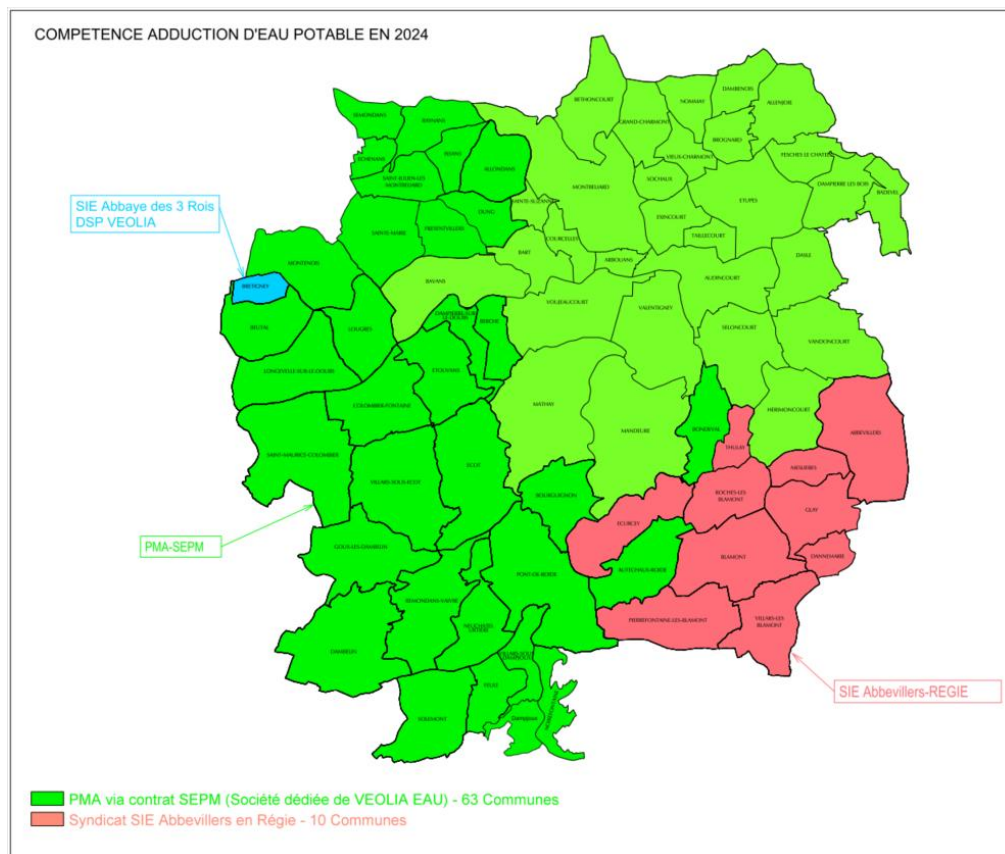

Le territoire exploité par la SEPM est divisé en 2 secteurs :


- Les 29 communes « urbaines » (ex-PMA)
- Les 32 communes « péri-urbaines ».

Préambule: budgets annexes eau et assainissement

En 2025, les compétences eau et assainissement font l'objet de 2 budgets annexes distincts :

- En eau potable :
 - BA17 : 62 communes sur nouveau contrat SEPM, 10 communes sur SIE d'Abbévillers et Bretigney / SIE Abbaye des 3 rois.
- En assainissement :
 - BA18 : 71 communes sur nouveau contrat SEPM (hors Dannemarie et Thulay, exclusivement en assainissement non collectif)
 - Rappel : Le budget du SPANC est rattaché au BA18.

COMPETENCE ASSAINISSEMENT EN 2024

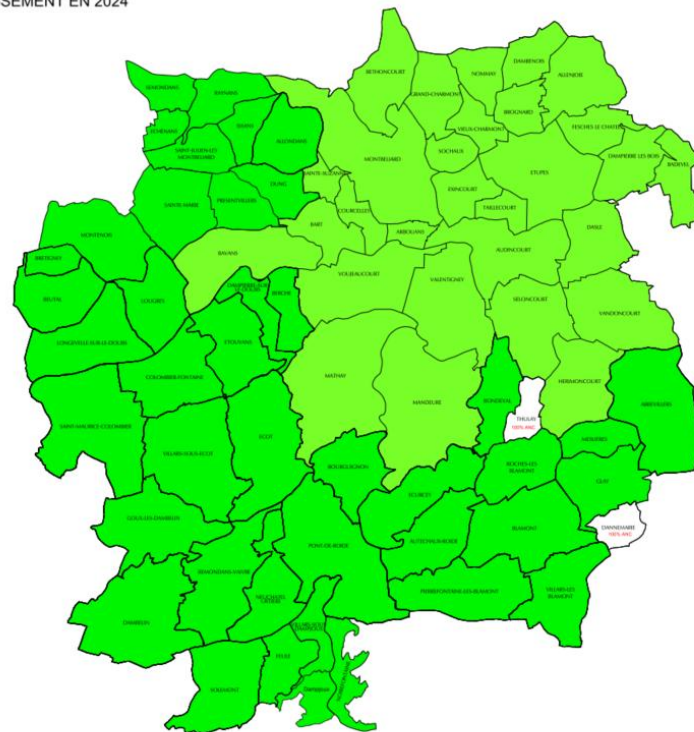

Au 1^{er} janvier 2024, la commune de Dampjoux a rejoint PMA. Elle a été intégrée par avenant au contrat de DSP avec la SEPM par délibération C2023/208 du Conseil.



Pays de Montbéliard Agglomération

Produire et distribuer de l'eau potable

Eau potable : les chiffres clés de 2025

Ouvrages

25 installations de production en service,
alimentées par 31 ressources

83 030 m³ de capacité journalière de
production, dont 75 000 m³ pour Mathay

81 réservoirs ou châteaux d'eau, d'une
capacité totale de 66 239 m³

41 stations de surpression ou de
pompage

1 198 km de canalisation de distribution
402 km de branchements recensés

52 488 compteurs



Eau potable : les chiffres clés de 2025

Volumes et rendements

Volumes prélevés : 9,96 millions de m³
(augmentation de 4,8%) → augmentation des VEG (+0,5 Mm³), augmentation des ventes aux abonnés (+0,3 Mm³), amélioration des rendements

Volumes produits : 9,42 millions de m³
(augmentation de 5,1%)


Volumes vendus : 7,86 millions de m³
(augmentation de 11,6%) → augmentation des VEG, augmentation des ventes aux abonnés

Distribution à 49 729 abonnés
(hausse de 0,7%)

Rendement global de 84,4%
(augmentation de 4,8 points) → impact de l'augmentation des ventes, nette amélioration sur secteur Urbain SEPM

Rendement du réseau de distribution

86,0% Urbain	😊	↗↗ (2024 : 79,1%)
82,2% Urbain (hors VEG)	😊	↗↗ (2024 : 77,7%)
85,4% Périurbain	😐	→ (2024 : 86,6%)
73,6 % SIEA	😐	↘ (2024 : 76,3%)
83,6% SMEA3R	😊	↗↗ (2024 : 75,8%)


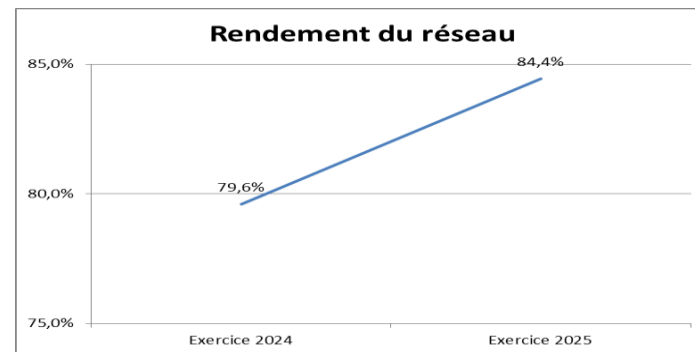


Objectif contractuel 2028 SEPM (hors VEG) :

- Secteur urbain : 80 %
- Secteur péri-urbain : 76,5 %



Eau potable : évolution des volumes vendus – SEPM

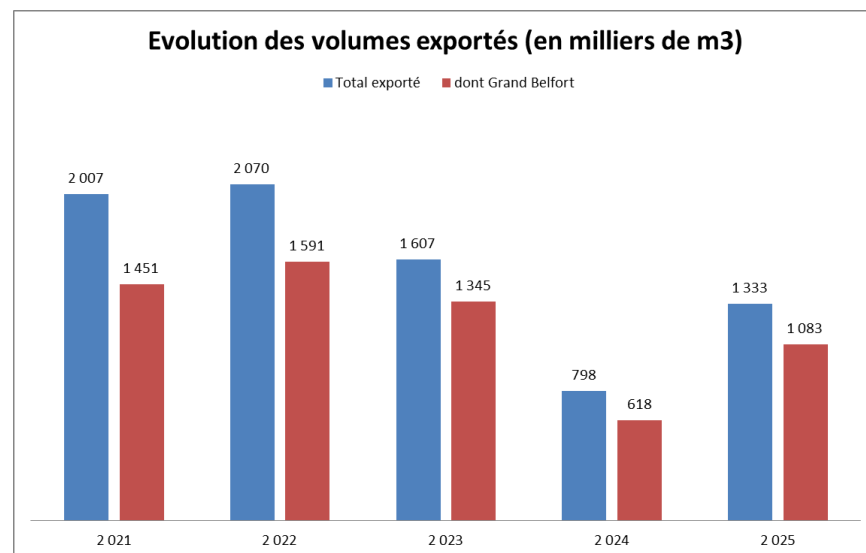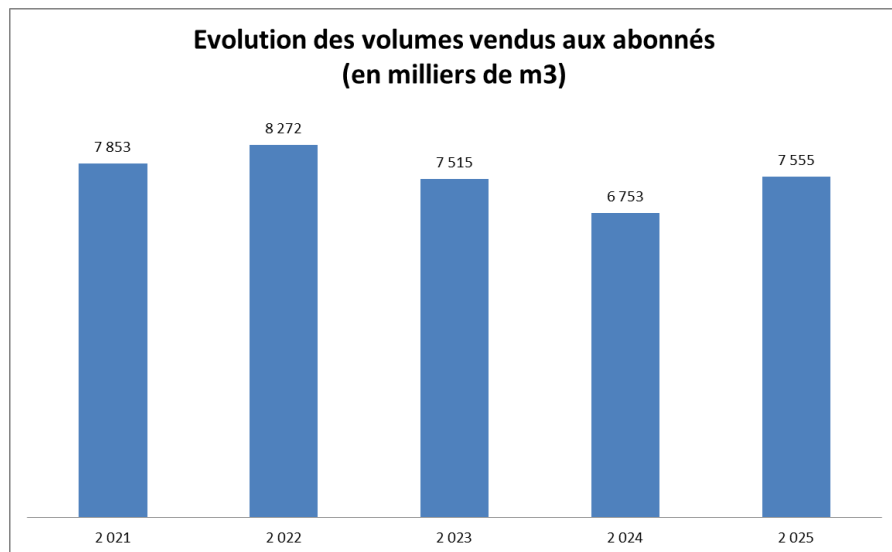

Volumes totaux vendus à la hausse :

7,5 millions m³ sur le périmètre de l'Agglomération (dans la moyenne des 5 dernières années) et 1,3 millions m³ exportés (reste en deçà de la moyenne des 5 dernières années)


Eau potable : des rendements de réseau au-delà des seuils exigés par la loi « Grenelle 2 »

Le rendement de réseau est défini par la réglementation comme le rapport du volume consommé divisé par le volume mis en distribution :

- **en nette amélioration** sur le secteur urbain (prélocalisateurs, sectorisation, recherche et réparation dynamiques, ...)
- **supérieur au seuil règlementaire** (seuil Grenelle), qui varie entre 65% et 70% selon les unités de distributions.

	Exercice 2024	Exercice 2025
Rendement du réseau	79,6%	84,4%
Société des Eaux du Pays de Montbéliard	79,7%	84,8%
SEPM Secteur urbain	79,1%	86,0%
SEPM Secteur périurbain	86,6%	85,4%
Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers	76,3%	73,6%
Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois	75,8%	83,6%

Synthèse des flux de volumes SEPM

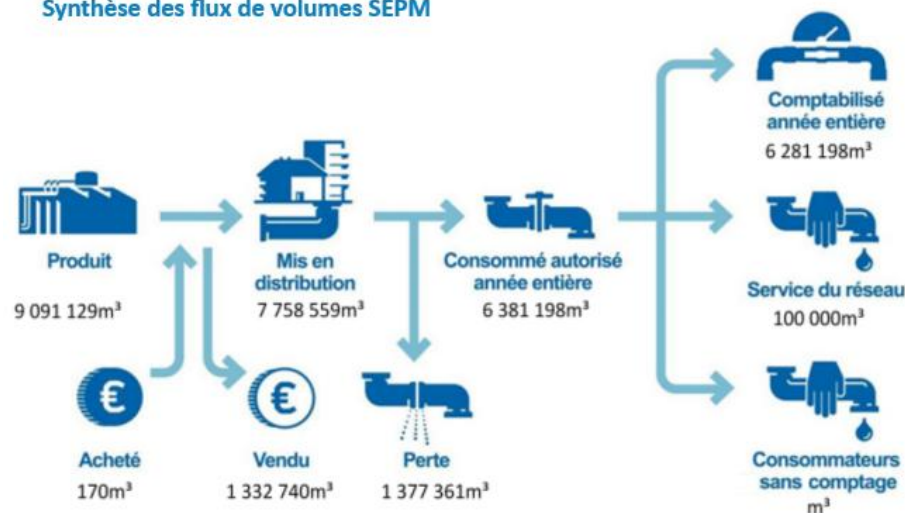

Objectifs minimaux contractuels SEPM 2028 déjà atteints

- Secteur urbain : 82% en 2023 et **85% en 2028**
- Secteur périurbain : 73,5% en 2023 et **76,5% en 2028**

Eau potable : les chiffres clés de la Qualité

Sur les ressources :

- Totalité des analyses microbiologiques conformes
- Totalité des analyses physico-chimiques conformes

Sur l'eau produite et distribuée :

- 21 UDI 100 % conformes
- 5 UDI sur ressources karstiques impactées principalement par la turbidité (année à forte pluviométrie) :
 - **UDI Bondeval** : 100 % bactériologique – 100 % physico-chimique (0/5 NC bactério – 0/6 NC physico-chimique – 1/11 NSRQ)
 - **UDI Colombier-Fontaine** : 100 % - 82 % (0/9 NC bactério – 2/11 NC physico-chimique – 2/20 NSRQ)
 - **UDI Feule** : 86 % bactériologique – 75 % physico-chimique (1/7 NC bactério – 2/8 NC physico-chimique – 2/15 NSRQ)
 - **UDI Dambelin – Sapin** : 100 % bactériologique – 50 % physico-chimique (0/4 NC bactério – 2/4 NC physico-chimique – 3/8 NSRQ)
 - **UDI Villars-sous-ECOT** : 100 % bactériologique – 100 % physico-chimique (0/7 NC bactério – 0/7 NC physico-chimique – 0/14 NSRQ)

NC : non conforme aux limites de qualité

NSRQ : non satisfaisant aux références de qualité

Taux de conformité ressources

100% microbiologique		➔ (2024 : 100 %)
100% physico-chim.		➔ (2024 : 100 %)

Taux de conformité eau produite / distribuée

Analyses	Taux de conformité exercice 2024	Taux de conformité exercice 2025
Microbiologie	98,4%	99,8%
Paramètres physico-chimiques	98,9%	98,2%

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2024	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2024	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2025	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2025
Microbiologie	446	7	439	1
Paramètres physico-chimiques	181	2	454	8

Eau potable : Conclusion ARS sur la qualité de l'eau distribuée

Secteur urbain et autres secteurs périurbain SEPM, SIE Abbévillers et SME Abbaye des 3 Rois :

Conclusion sanitaire		Indicateur global de qualité	
2025	L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.	A	A : Eau de bonne qualité
			B : Eau de qualité convenable
			C : Eau de qualité insuffisante
			D : Eau de mauvaise qualité

Colombier-Fontaine, Dambelin / Sapin :

Conclusion sanitaire		Indicateur global de qualité	
2025	L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Elle peut présenter une turbidité anormale (trouble de l'eau). Elle peut être consommée par tous.	B	A : Eau de bonne qualité
			B : Eau de qualité convenable
			C : Eau de qualité insuffisante
			D : Eau de mauvaise qualité

Feule :

2025	L'eau distribuée a présenté ponctuellement une qualité bactériologique dégradée sans limitations de consommation. Il est à noter également des dépassements sur le paramètre turbidité (trouble de l'eau) pouvant affecter la fiabilité de la désinfection. Les démarches mises en œuvre par l'exploitant ont permis un retour à la normale. L'eau peut être consommée par tous.	B	A : Eau de bonne qualité
			B : Eau de qualité convenable
			C : Eau de qualité insuffisante
			D : Eau de mauvaise qualité
			Indicateur 2024 : A

Villars sous Ecot :

2025	Une faible contamination bactériologique a été observée ponctuellement et sans risque pour la santé. L'eau distribuée est de bonne qualité pour les autres paramètres.Elle peut être consommée par tous.	B	A : Eau de bonne qualité
			B : Eau de qualité convenable
			C : Eau de qualité insuffisante
			D : Eau de mauvaise qualité
			Indicateur 2024 : C

Bondeval :

2025	L'eau distribuée est de bonne qualité, elle peut être consommée par tous. Les qualifications de « l'indicateur global de qualité » et du paramètre « bactériologie » prennent en compte des analyses bactériologiques non conformes de 2024.	B	A : Eau de bonne qualité
			B : Eau de qualité convenable
			C : Eau de qualité insuffisante
			D : Eau de mauvaise qualité
			Indicateur 2024 : C



Pays de Montbéliard Agglomération

Collecter et traiter les eaux usées

Assainissement : les chiffres clés de 2025

Ouvrages


23 systèmes d'assainissement
(14 boues activées, 5 filtres plantés de roseaux, 2 lagunes et 2 plateaux filtrants)

179 040 équivalents habitants de
capacité de traitement
(dont 130 000 EH pour Arbouans et
Sainte-Suzanne)

174 postes de refoulement

265 déversoirs d'orage et 41 trop-pleins
de postes de refoulement

1 557 km de collecteurs : 717 d'eaux
usées, 243 km d'unitaire et 597 d'eaux
pluviales

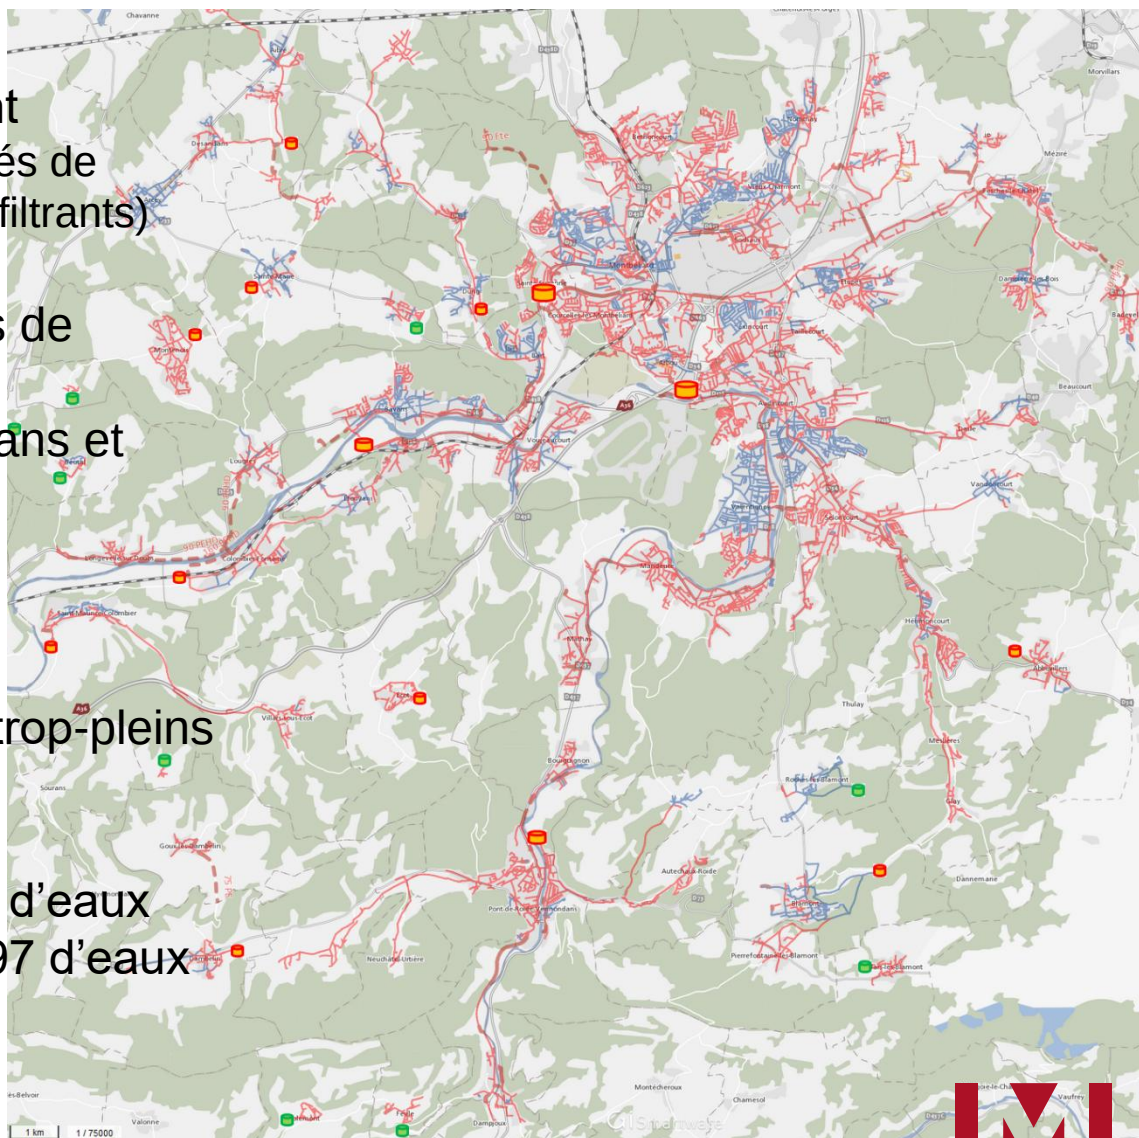

Assainissement : les chiffres clés de 2025

Branchements et réseau

141 544 habitants desservis

42 077 branchements d'eaux usées et unitaires

1 525 contrôles branchements effectués
(dont 66 % dans le cadre de ventes)

1 117 branchements déclarés conformes
et 316 mise en conformité par des travaux

154 km de réseau inspectés (9,9 %)

309 km de réseau curés (19,8 %)

260 interventions de désobstruction

Mise en conformité de branchements

316



↗
(2024 : 233)


Nombre de branchements déclarés conformes

1 433



↗
(2023 : 1 189)

Longueur réseaux selon type (km)

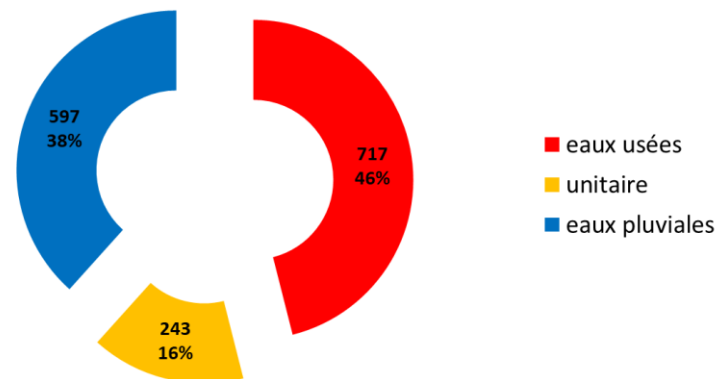

Assainissement : les chiffres clés de 2025

Volumes et taux de collecte


Volumes traités : 12,0 millions de m³ (baisse de 20 %)

Volumes déversés en tête de station : 0, 12 millions de m³ (baisse de 45 %)

Volumes by-pass en cours de traitement : 0,20 millions de m³ (baisse de 61%)


Conditions météorologiques favorables :

- Baisse des déversements sur réseau et STEP
- Amélioration globale des taux de collecte

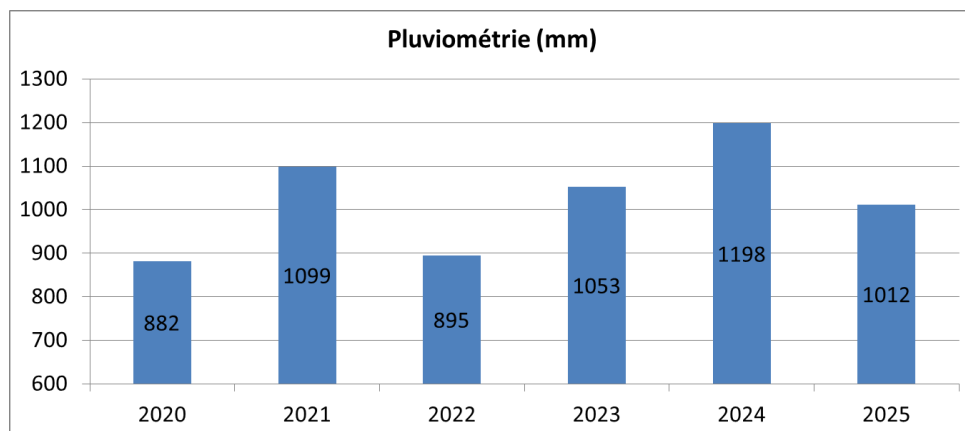

Taux de collecte

52 % Ste-Suzanne	😊	↗ (2024 : 43%)
59 % Arbouans	😐	→ (2024 : 57%)
68 % Bavans	😊	↗ (2024 : 44%)
84 % Pont de Roide	😐	↗ (2023: 59%)
68 % Colombier-Fontaine	😐	↘ (2024 : 80%)

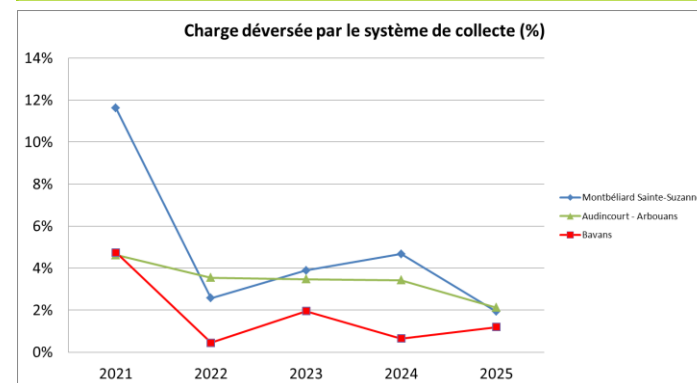

Assainissement : les chiffres clés de 2025

Conformité des rejets et boues

316 bilans réalisés, dont 315 conformes

- 1 bilan non-conforme sur Abbévillers (paramètre phosphore)
- Amélioration du traitement, dans un contexte météorologique favorable (10 bilans non-conformes en 2024)

Paramètres suivis :

- *DCO : demande chimique en oxygène*
- *DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours*
- *MES : matière en suspension*
- *NTK et NGL : azote*
- *PT : phosphore*

3269 tonnes de matières sèches (boues) évacuées en épandage

- Hausse de 19% la quantité de boues, dans un contexte météorologique favorable
- Indicateur de l'amélioration de la collecte et du traitement

Taux de conformité

100 % File eau	😊	➔ (2024 : 100%)
100 % File Boues	😊	➔ (2024 : 100%)

Quantité de boues

3269 tMS	😊	↗ (2024 : 2743 tMS)
----------	---	------------------------

Assainissement : Synthèse 2025

6 systèmes d'assainissement subissent des surcharges hydrauliques (collecte)

- Impact de l'amélioration de la collecte Echenans et Présentevillers visible dans les prochaines années (Débit de référence calculé sur 5 dernières années)

2 systèmes d'assainissement présentent des surcharges de pollution (traitement)

- Station de Roches-lès-Blamont traitée en 2025

5 systèmes d'assainissement produisent une trop faible quantité de boue

- Amélioration de la production globale de boues en 2025

PMA (urbain et périurbain)

Système d'assainissement	Capacité (EH)	Agglomération (EH)	Charge théorique pollution (%)	Débit de référence (m3/j)	Charge hydraulique (%)	Boues produites	Ratio boues produites (%)	Commentaire
Sainte-Suzanne	58 350	58 749	101%	30 580	153%	1 933,6	180%	Surcharge hydraulique
Colombier-Fontaine	4 000	3 559	89%	1 724	200%	49,1	76%	Surcharge hydraulique
Dung	2 360	1 903	81%	1 765	299%	19,8	57%	Surcharge hydraulique
Echenans	2 200	2 040	93%	4 790	871%	11,1	30%	Surcharge hydraulique, Sous-production de boues
Blamont	1 167	1 722	148%	204	70%	6,1	19%	Surcharge pollution, Sous-production de boues
Sainte-Marie	1 300	692	53%	234	72%	1,1	9%	Sous-production de boues
Présentevillers	500	468	94%	1 320	1056%	-	-	Surcharge hydraulique
Dambelin	1 185	789	67%	494	167%	2,7	19%	Surcharge hydraulique, Sous-production de boues
Ecot	333	507	152%	50	60%	1,7	18%	Surcharge pollution, Sous-production de boues



Pays de Montbéliard Agglomération

Etudes et Travaux

Investissements 2025

Signature du contrat Eau-Climat avec l'Agence de l'Eau

- Période 2025-2027
- Opérations classiques et spécifiques

	2025	2026	2027
Eau potable	2 710 000	(*) 10 535 000	1 710 000
Assainissement	3 074 000	4 782 000	2 560 000

() dont 8 340 000 € pour la réserve d'eau brute de Mathay*

Bilan de mi-parcours de la SEPM

- Négociation de l'avenant 4 en 2026
- Déploiement de la télérelève entre mi-2026 et mi-2029

Eau potable : les chiffres clés de 2025

Taux de renouvellement

Objectifs de renouvellement 2026 :

- 0,30 % pour la collectivité
- 0,30 % pour le délégataire

Taux de renouvellement 2025 : **0,68%**
(moyenne 5 ans)

Linéaire renouvelé 2025 :

- 0,58 % pour la collectivité (année 2025)
 - 0,25 % pour le délégataire (année 2025)
- Soit : **9,9 km de réseau** / 1 198 km

Taux 2025 par périmètre

0,58% PMA	😊	↗ (2024 : 0,20 %)
0,25% SEPM	😐	↘ (2024 : 0,51 %)
0,83% Global	😊	↗ (2024 : 0,71 %)

Le taux de renouvellement est globalement conforme à l'objectif 2026.

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Linéaire renouvelé (m)	10 922	8 928	2 395	8 496	9 942
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,31%	0,44%	0,44%	0,56%	0,68%

Assainissement : les chiffres clés de 2025

Taux de renouvellement

Objectifs de renouvellement 2026 :

- 0,30 % pour la collectivité
- 0,30 % pour le délégataire

Taux de renouvellement 2025 : **0,39%**
(moyenne 5 ans)

Linéaire renouvelé 2025 :

- 0,22 % pour la collectivité (année 2025)
 - 0,13 % pour le délégataire (année 2025)
- Soit : **3,3 km de réseau** / 960 km

Taux 2025 par périmètre

0,22% PMA	☹️	↗️ (2024 : 0,15 %)
0,13% SEPM	☹️	↗️ (2024 : 0,12 %)
0,35% Global	☹️	↗️ (2023 : 0,28 %)

Le taux de renouvellement reste à améliorer pour l'objectif 2026

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Linéaire renouvelé (m)	5 627	4 601	2 760	2 644	3 313
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif	0,23%	0,32%	0,37%	0,38%	0,39%



Pays de Montbéliard Agglomération

Prix du service :
la facture d'eau type INSEE 120 m³

Tarif 2026 au m³

Prix de l'eau potable :

- Prix au 1^{er} janvier 2025 :
 - SEPM / PMA : moyenne 2,63 €TTC/m³ (entre 2,46 – Etouvans et 2,79 – Feule)
 - SIE Abbévillers : 2,99 €TTC/m³
 - SME Abbaye des 3 Rois : 3,35 €TTC/m³
- Prix au 1^{er} janvier 2026 :
 - SEPM / PMA : 2,61 €TTC/m³ (tarif unique)**
 - SIE Abbévillers : 2,99 €TTC/m³
 - SME Abbaye des 3 Rois : 3,29 €TTC/m³

Prix de l'assainissement :

- Prix au 1^{er} janvier 2025 :
 - SEPM / PMA : moyenne 1,93 €TTC/m³ (entre 1,76 – Pierrefontaine-lès-Blamont et 2,14 – Etouvans)
- Prix au 1^{er} janvier 2026 :
 - SEPM / PMA : 2,01 €TTC/m³ (tarif unique)**

Facture type 120 m³

Eau + Asst	2025	2026
SEPM	552 €TTC	554 €TTC
Min (*)	523 €TTC	554 €TTC
Max (**)	582 €TTC	554 €TTC
SIEA + SEPM	573 €TTC	589 €TTC
Min (*)	563 €TTC	589 €TTC
Max (**)	588 €TTC	589 €TTC
SMEA3R + SEPM	607 €TTC	617 €TTC

(*) Bondeval, Dambelin et Solemont

(**) Feule et Dampjoux

(*) Pierrefontaine-lès-Blamont

(**) Glay

Tarif moyen national 2024
(source SISPEA) :
587 €TTC



Pays de Montbéliard Agglomération

Situation de la dette

Situation de la dette : compétence eau potable

La politique de convergence tarifaire de PMA a permis de stabiliser les indicateurs financiers.

PMA/SEPM	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)	4 520 000	4 173 000
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital 342 000	347 000
	en intérêts 139 000	125 000

	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette en €	4 520 243	4 173 000
Epargne brute annuelle en €	2 138 349	2 400 000
Durée d'extinction de la dette en années	2,1	1,7

La charge des intérêts représente 5 % de l'épargne brute annuelle et la durée d'extinction de la dette est réduite à 1,7 ans.

Situation de la dette : compétence assainissement

La politique de convergence tarifaire de PMA a permis de stabiliser les indicateurs financiers.

PMA/SEPM		Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		14 581 287	13 706 000
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	880 275	875 000
	en intérêts	502 202	450 000

	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette en €	14 581 287	13 706 000
Epargne brute annuelle en €	3 058 945	2 800 000
Durée d'extinction de la dette en années	4,8	4,9

La charge des intérêts représente 16 % de l'épargne brute annuelle et la durée d'extinction de la dette est réduite à 4,9 ans.



Pays de Montbéliard Agglomération

Contrôler les installations d'ANC

Assainissement Non Collectif : les chiffres clés de 2025

La compétence exercée relève uniquement du **contrôle**, seule compétence obligatoire.

Exercée sur l'ensemble du périmètre depuis le 01/01/2018.

PMA
Indice de mise en œuvre de l'ANC

80



Maxi 100
(2024 : 50)

965 installations autonomes sur le territoire

Représentant 2% de la population totale

Nombre de contrôles réalisés : 83 installations en 2025

Nombre total d'installations contrôlées depuis 2016 : 951

Taux de conformité des dispositifs d'ANC (2025) ⇒ Evalué à 84 %

Installation non conforme, avec risque pour la santé ou l'environnement :

Travaux obligatoires sous un délai de 1 à 4 ans. ⇒ **147 installations**

Installation non conforme, sans risque pour la santé ou l'environnement :

travaux de mise en conformité à réaliser sans condition de délai ou sous 1 an en cas de vente ⇒ **637 installations**

Installation conforme ⇒ **167 installations**

Recette 2025 : 9 364 € au titre des redevances pour contrôle



Merci de votre attention